



SDZZ/HT-2023-DY581-8

检测报告

Testing Report


山中检字(2023)第DY581-8号



项目名称: 8月份检测项目

委托单位: 东营神驰仓储有限公司

检测类别:

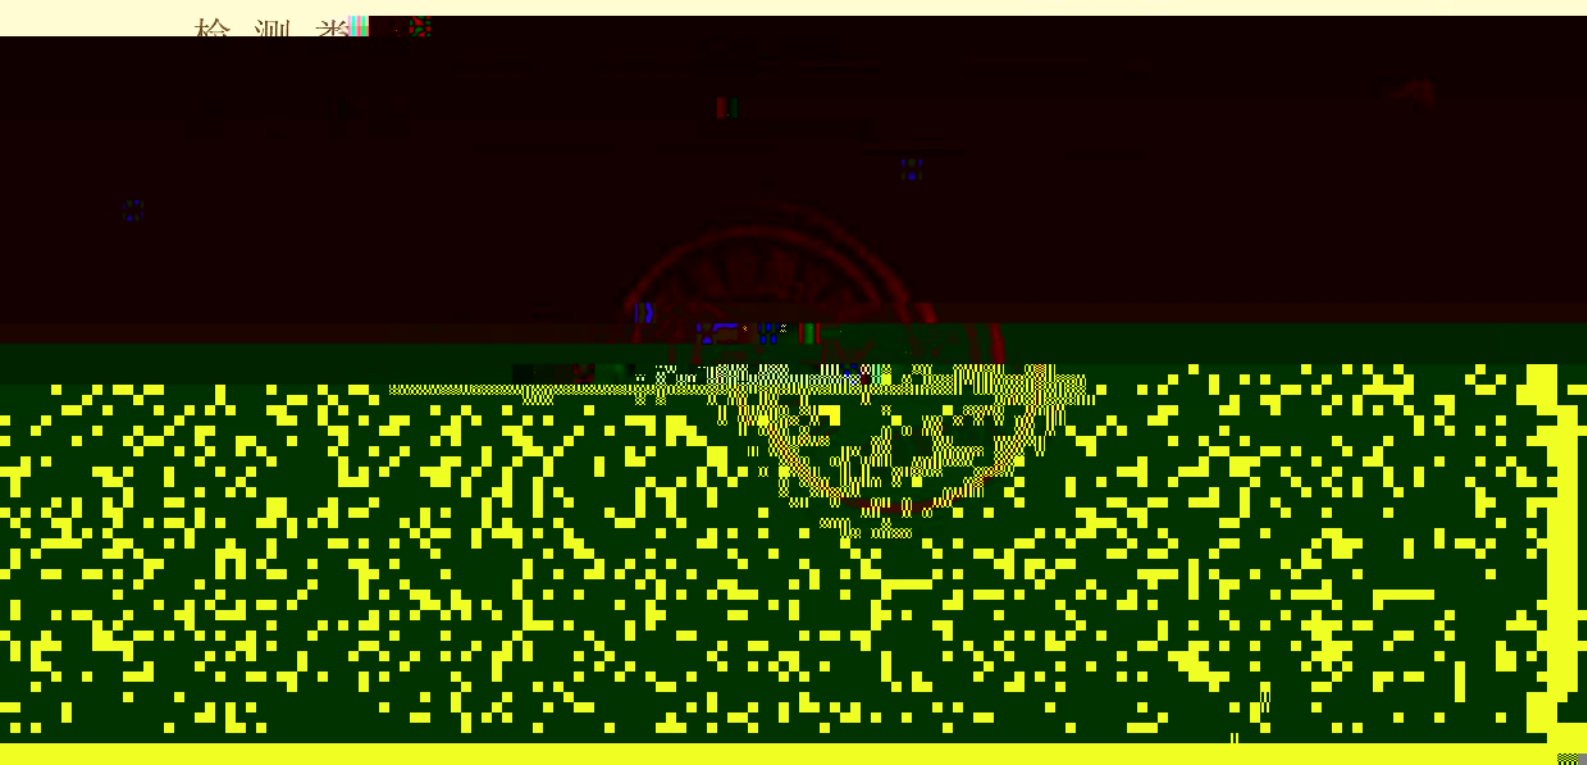



ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检测报告

山由检字(2019)第05号

第 1 页 共 5 页

项目名称

8.2 植物类群检测项目

1

■

1188

X

10.11.12

11

10.11.12

山

11

11

11

11

10.11.12

11

10.11.12

10.11.12

10.11.12

11

10.11.12

10.11.12

11

10.11.12

10.11.12

10.11.12

11

10.11.12

10.11.12

10.11.12

11

10.11.12

10.11.12

10.11.12

11

10.11.12

10.11.12

10.11.12

11

10.11.12

10.11.12

10.11.12

11

10.11.12

10.11.12

10.11.12

11

10.11.12

10.11.12

10.11.12

11

10.11.12

10.11.12



ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4


检测报告

山中检字(2023)第DY037号

第 2 页 共 5 页

| | | | | | |
|-------------------|------|--------------------|-------|-------|-------|
| 挥发性有机物 (非甲烷总烃) | 浓度 | mg/m ³ | 16.6 | 16.0 | 17.0 |
| | 排放速率 | kg/h | 0.014 | 0.014 | 0.015 |
| 标干流量 | | Nm ³ /h | 816 | 868 | 886 |
| 处理效率 | | % | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
| 流速 | | m/s | 2.16 | 2.30 | 2.29 |
| 烟温 | | ℃ | 46.7 | 47.4 | 46.7 |
| 含湿量 | | % | 1.6 | 1.5 | 1.3 |

| 检测项目 | | 采样点位 | DA004 105 单元排气筒出口 | | | |
|-------------------|--|--------------------|-------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| | | 采样日期 | 2024.08.02 | | | |
| 挥发性有机物 (非甲烷总烃) | | 浓度 | mg/m ³ | 22.1 | 20.3 | 19.2 |
| | | 排放速率 | kg/h | 0.012 | 8.91×10 ⁻³ | 9.10×10 ⁻³ |
| 标干流量 | | Nm ³ /h | 562 | 439 | 474 | |
| 处理效率 | | % | 99.95 | 99.96 | 99.96 | |
| 流速 | | m/s | 2.64 | 2.09 | 2.23 | |
| 烟温 | | ℃ | 46.6 | 51.0 | 47.9 | |

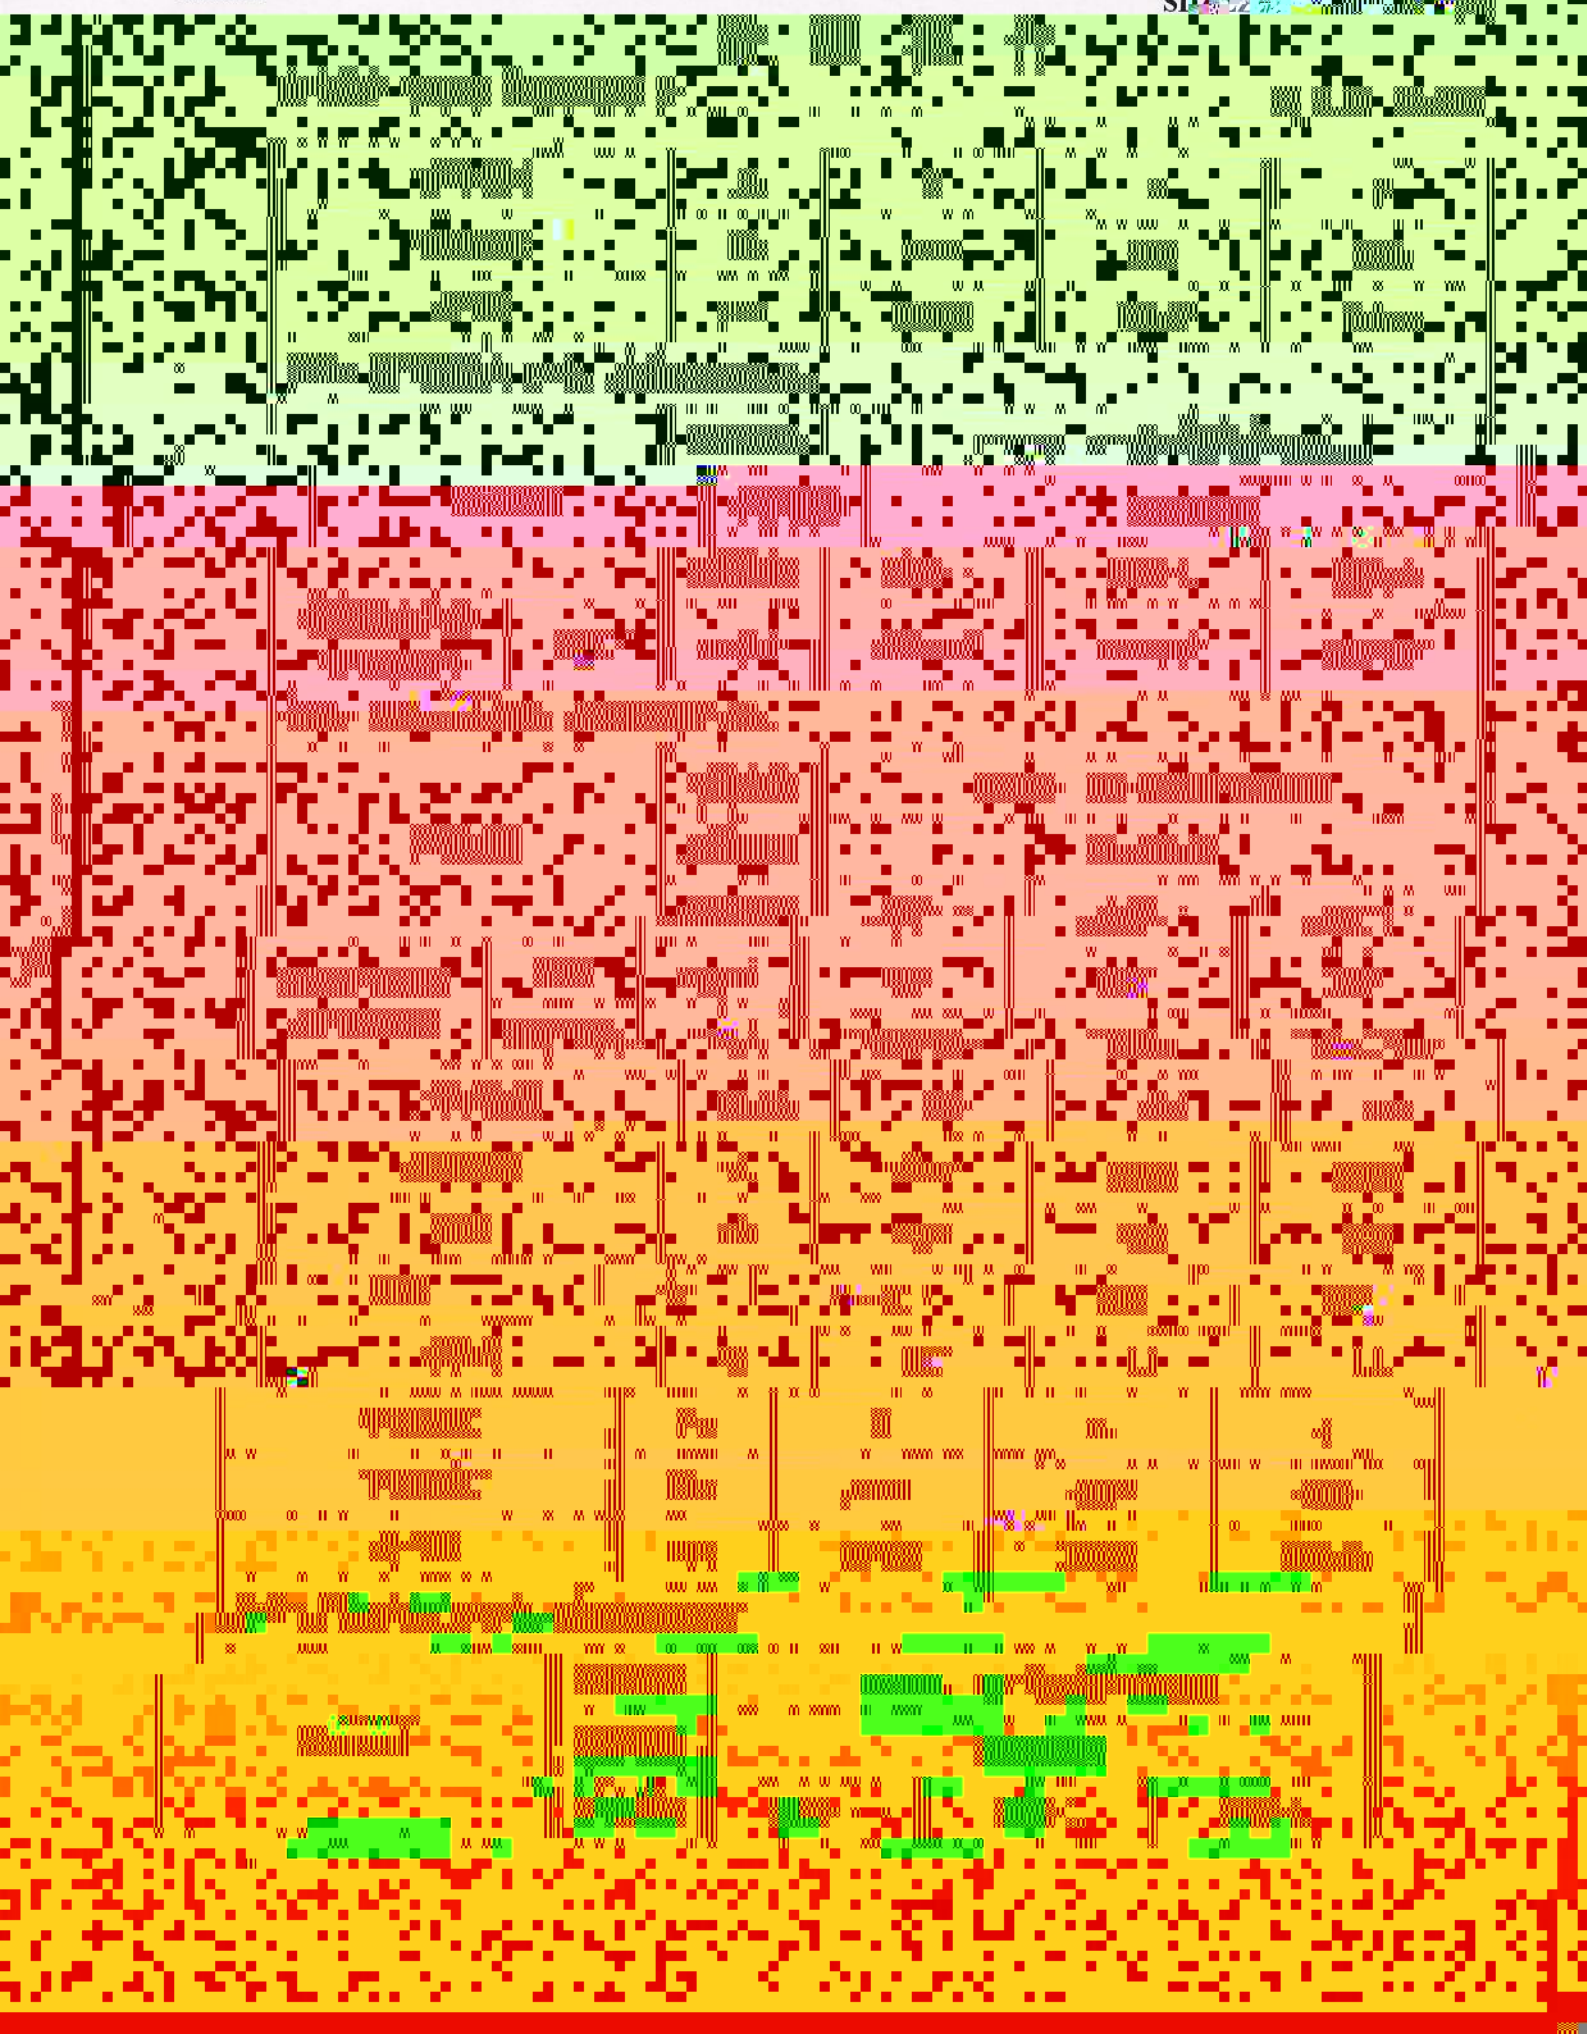

检测报告

山中检字(2023)第DY581-8号

第4页 共5页

| 检测项目 | 浓度 | 排放速率 | 排放总量 |
|-------------------|-------------------|-------|--------------------|
| 挥发性有机物 (非甲烷总烃) | mg/m ³ | kg/h | Nm ³ /h |
| 浓度 | 20.9 | 0.015 | 723 |
| 排放速率 | 19.2 | 0.013 | 668 |
| 排放总量 | 21.6 | 0.014 | 646 |

备注：现场条件所限，无法检测排气量。

采样点：DA009 107单元排气筒出口


采样日期：2024.08.02



采样频次：频次一、频次二、频次三

| | | | | |
|------|-----|--------|--------|--------|
| 处理效率 | % | 99.99 | 99.99 | 99.98 |
| 流速 | m/s | 1.91 | 1.77 | 1.71 |
| 烟温 | ℃ | 46.5 | 46.3 | 46.1 |
| 含湿量 | % | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
| 平均动压 | Pa | 2 | 2 | 2 |
| 平均静压 | kPa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大气压力 | kPa | 100.61 | 100.60 | 100.60 |

备注：排气筒高度15米，采样直径0.4米。

采样点位：DA009 危废暂存间气体净化设施

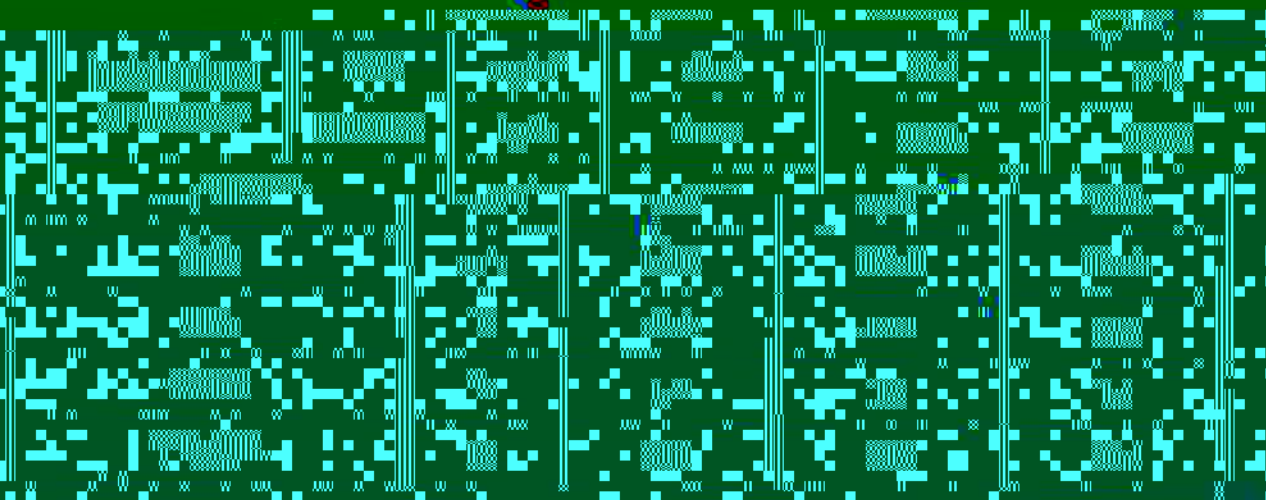

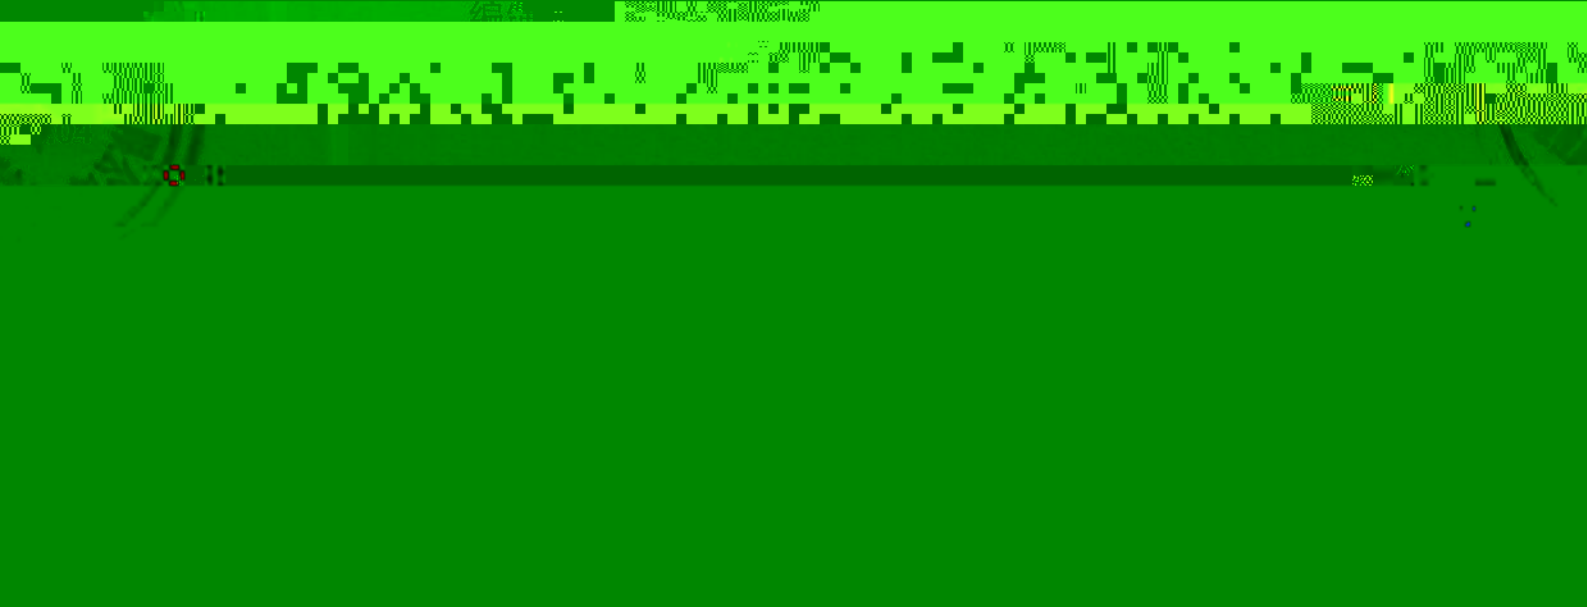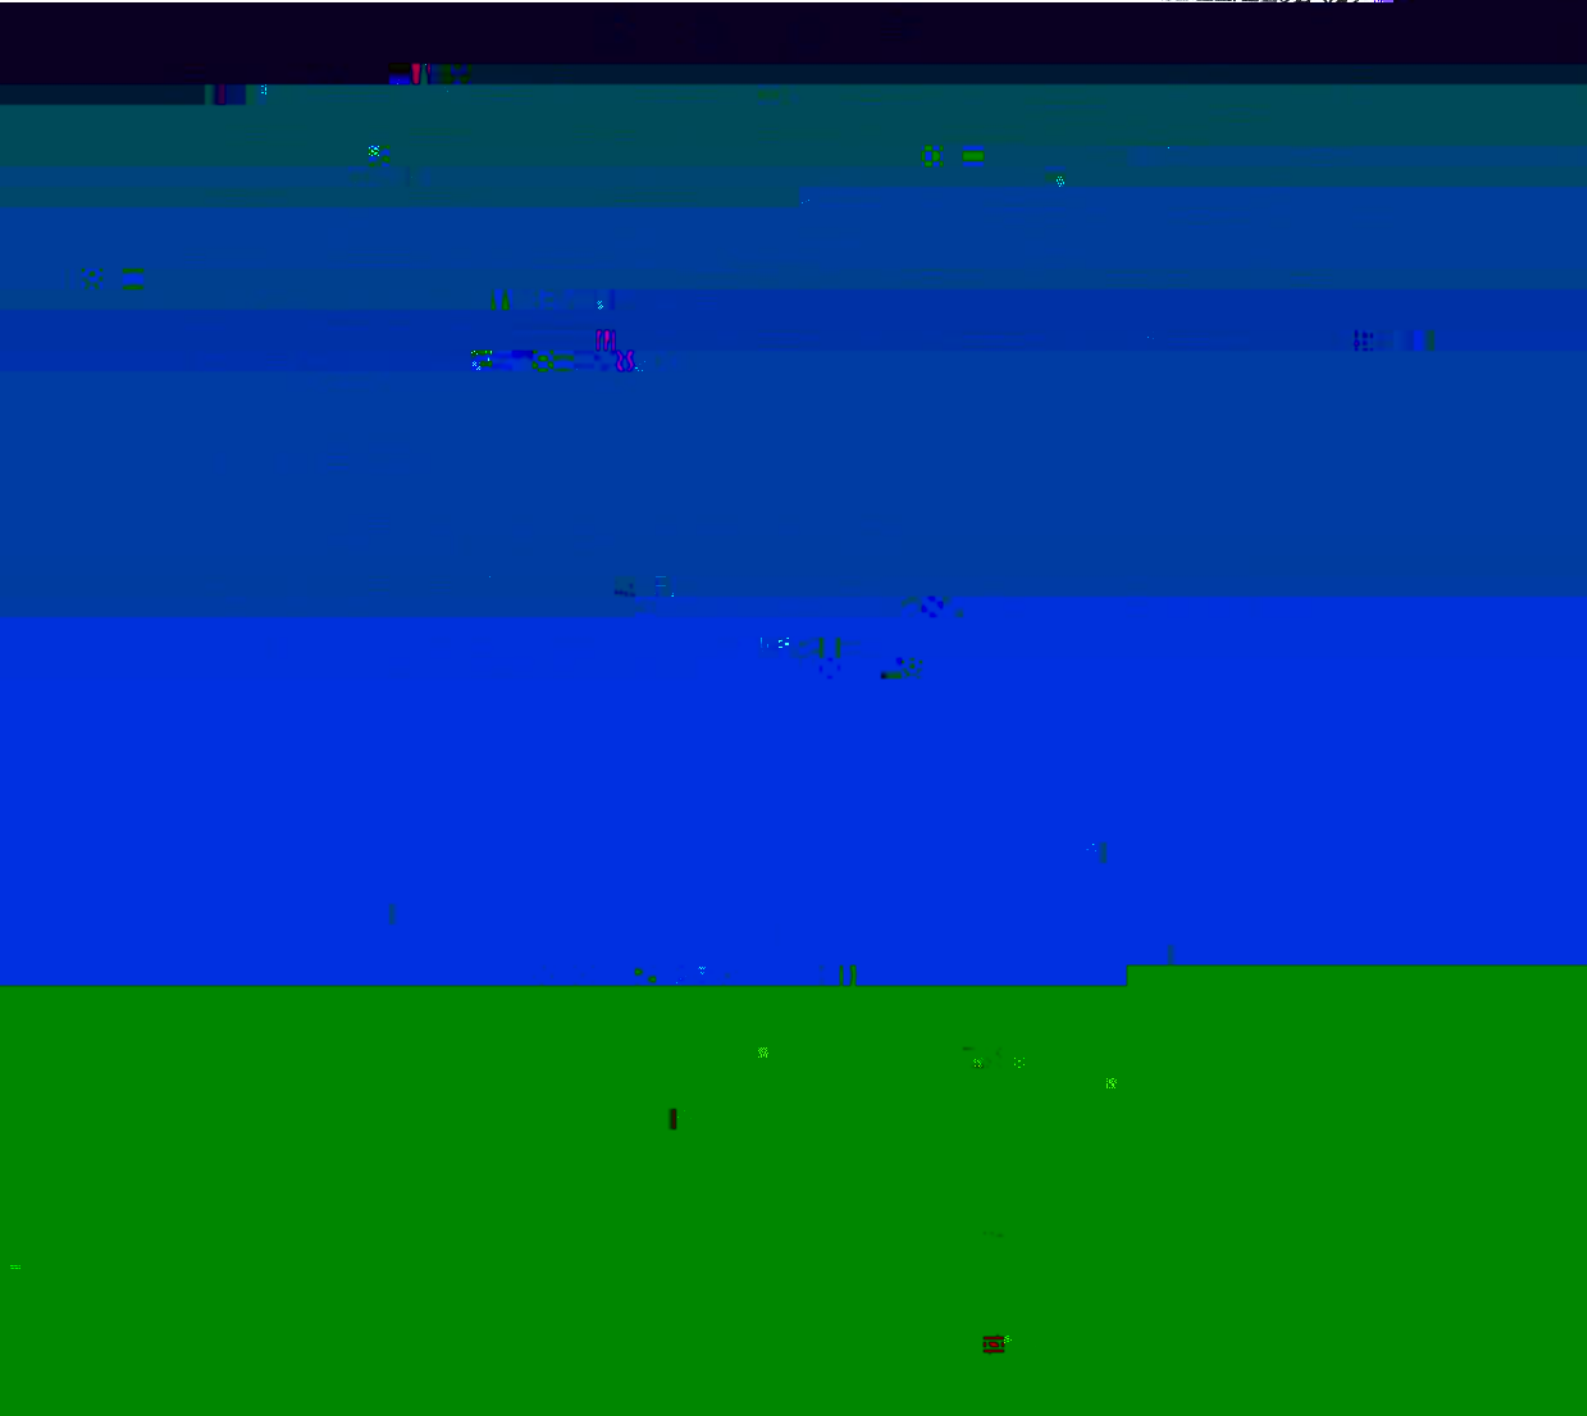

检测说明

1. 报告无编制人、审核人、授权签字人无效。

2. 报告无编制人、审核人、授权签字人无效。

3. 报告无编制人、审核人、授权签字人无效。

5. 本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关

数据有误导导致结果不可用或有误的情况，

7. 对检测报告若有异议，